


1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Отметьте расположение горловины обслуживания							A
B								B
C								C
D								D
E	h = _____ (глубина установки, макс. 1500 мм) Согласовано клиентом: _____, _____ (дата) (представитель клиента)							E
F	Установка должна производиться в соответствии с руководствами по установке Vesmaco. Vesmaco оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке.							F
1	2	3	4	5	6	7	8	

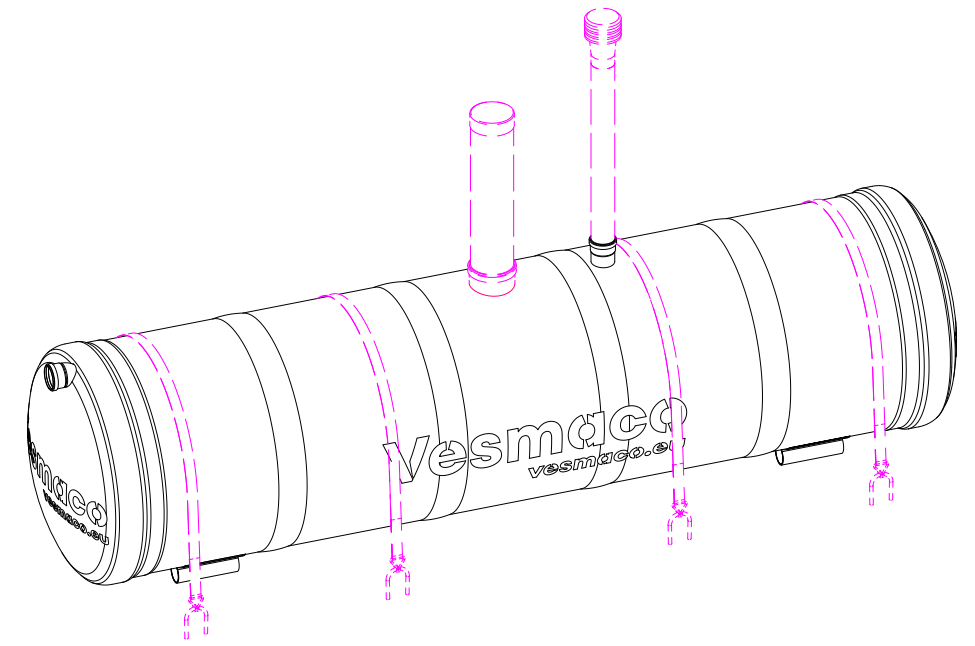

Форма подтверждения заказа (заполняет Vesmaco)

Номер изделия	Дата готовности
Подтверждено (имя и подпись)	

9	ОПЦИЯ: Анкерный ремень ☐ (отметьте при необходимости)		Polyester/GST	L=5,5+0,5 м	(4)
8	ОПЦИЯ: Сигнализация заполнения ☐ (отметьте при необходимости)				(1)
7	ОПЦИЯ: Вентиляционная труба с фильтром-нейтрализатором запаха ☐ (отметьте при необходимости)				(1)
6	ОПЦИЯ: Вентиляционная труба ☐ (отметьте при необходимости)				(1)
5	Выход вентиляционной трубы	PVC	D110	1	
4	Крышка/люк (отметьте необходимое)				(1)
	Пластиковая крышка ☐ ОПЦИЯ: Люк (EN 124) – класс A15 (1,5 м) ☐ / B125 (12,5 м) ☐ / C250 (25 м) ☐ / D400 (40 м) ☐				
3	Горловина обслуживания (отметьте необходимое)				1
	Труба PVC D200, h= 500...1000 мм ☐ ОПЦИЯ: Труба D400, h= 500...1000 мм ☐ ОПЦИЯ: Горловина D600, h= 500...1500 мм ☐				
2	Входная труба (отметьте необходимое)	PVC NAL	D110 ☐ D160 ☐	1	
1	Канализационный резервуар МК-4 D1100 L4450		Ø1100×4450 мм		1
	Стеклопластик (GRP) "Vesmaco Composite", pH 3-10, термостойкость макс. 60°C				
	Полный объём		4000 л		
Наименование				Размер	Масштаб
Канализационный резервуар 4 м³ D1100 L4450				A3	1 : 35
Vesmaco Vesmaco OÜ Katusepari 6, 11412 Tallinn, Estonia www.vesmaco.eu		910011040B_MK-4_D1100-L4450_RU			
		Тип чертежа		Статус чертежа	
		Общая сборка		Завершён	
		910011040		Дата	Версия
		15.08.2025	B	1/1	